




Noter:
Hvert Banedanmark tracé indeholder 3 stk. 132 kv højspændingskabler placeret 1,20 m under terræn adskilt af 0,30 m afstand.
Ovenover i en afstand af 0,20 m er placeret et Ø110 foringørør med fiberoptik.
Hvis 2 Banedanmark tracéer føres parallelt kræves intern afstand på minimum 5m.

SIGNATURER:

Tracé alternativ 1
Tracé alternativ 2
Tracé alternativ 3
Tracé alternativ 4
Tracé alternativ 5
Servitut begrænsning

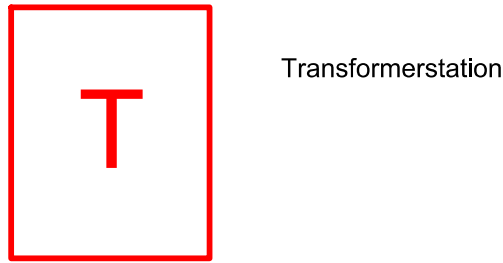

DRAFT

Revision	Description			
	Verified	Address	 Consultant COWI A/S Pavilions 2 DK-2800 Kongens Lyngby	
	Replaces	Banedanmark Amelske Plads 15 2100 København Ø		
Drawn	First edition Date and initials	Latest revision Date and initials	Scale 1:1000	Drawing name The Electrification Programme Alignment for Power Station
Controlled	KSJE		Units m	
Approved				Drawing number TCSJF 1_021000_087
Language Banedanmark	Version Dansk	0.1	30.11.2018	
PRINT (Date: 11/02/2019 12:55:00 PM) COWI - COWI PowerTCSJF 1_021000_087				
Page 1 of 1				Page 1 of 1